



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Estado de São Paulo

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP 08780-902 - Fone: 4798-9500 - Fax: 4798-9583
E-mail: cmmc@cmmc.com.br

REQUERIMENTO Nº 013/2018

APROVADO POR UNANIMIDADE
Sala das Sessões, em 20/02/2018

Egrégio Plenário:

A alta evasão de divisas do município por meio de furto ou equipamentos danificados de controle do consumo de água, vem preocupando a população.

Com o PMAE – Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário apresentado em agosto de 2017 para o município de Mogi das Cruzes. Ali foram apresentados prazos até 2046. E sabendo da urgência da população que deseja uma cobrança justa e igualitário para todos, isso é, que todos paguem por seus gastos sem ter que pagar pelo uso fraudulento de outros.

E sabendo do esforço da autarquia Semae em combater tal prática venho por meio dessa, solicitar as informações abaixo:

1. Qual é a porcentagem de imóveis no município abastecido pelo Semae e qual é a meta para os próximos dois anos?
2. Qual o número de equipes de funcionários específicas destinadas a fiscalização de furtos de água? Quanto ao trabalho desenvolvido, é possível esse número de equipes fiscalizar toda a cidade? E em quanto tempo isso ocorre?
3. Qual a perda em porcentagem de água tratada no município, dos 100% produzidas o quanto é cobrada?
4. Como está a relação de trocas de hidrômetros vencidos devido ao tempo de uso com materiais novos? É positiva essa relação? Se sim, em quanto tempo teremos todo o município com hidrômetros novos com menos de 7 anos de uso?
5. Todos os imóveis estão com hidrômetro dentro do prazo de manutenção confiável ao bom funcionamento? Há equipes para tal verificação?

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 19 de fevereiro de 2018.

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE

Vereador - PSD



Ofício n.º 221/2018-SGOV/CAM

Mogi das Cruzes, 16 de março de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Pedro Hideki Komura
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381 – Mogi das Cruzes - SP

Assunto: Requerimento n.º 13/18

A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES
Sala das Sessões, em 20/03/2018

Senhor Presidente:


2.º Secretário

Reporto-me ao Ofício GPE n.º 19/18, protocolizado nesta Prefeitura sob n.º 8.689/2018, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo do Requerimento n.º 13/18, de autoria do Nobre Vereador Otto Fábio Flores de Rezende, solicitando informações acerca do abastecimento de água no nosso município.

Atendendo ao solicitado e cumprindo determinação do Exmo. Senhor Prefeito, encaminho, anexa por cópia, para conhecimento e os devidos fins, a manifestação exarada no órgão competente da Municipalidade, a respeito do assunto em questão.

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos do meu alto apreço e especial consideração.

Atenciosamente

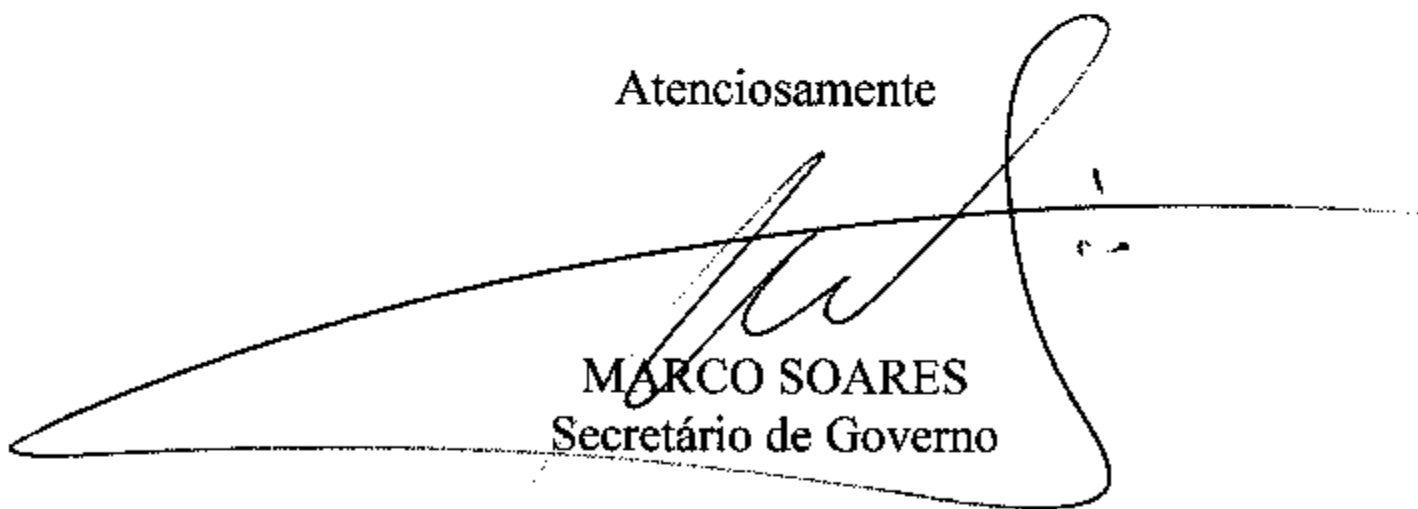
MARCO SOARES
Secretário de Governo

Sgov/RF

REQ. N.º 013/18

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO	Processo n.	8689/18
	Data	02.03.2018
	Folha nº	09
	Rúbrica	<i>[assinatura]</i>
Interessado	Requerimento n. 013/2018 – Vereador Otto Fábio Flores de Rezende	

A
Secretaria de Governo

Segue abaixo as informações solicitadas pelo Nobre Vereador Otto Fábio Flores de Rezende.

1 – Qual é a porcentagem de imóveis no município abastecido pelo SEMAE e qual é a meta para os próximos dois anos?

Resposta: Segundo informações do imobiliário da prefeitura, o município possui, atualmente cerca de 153.000 imóveis com inscrição municipal. O SEMAE atualmente possui 135.285 ligações físicas, sendo 147.581 economias (clientes do SEMAE), ou seja, 96,5% dos imóveis com inscrição municipal possuem cadastro com a autarquia.

Os 3,5% sem cadastro, possivelmente são compostos de imóveis sem construção ou desocupados. A Autarquia deferentemente de outras empresas de consumo, não possui planos de prospecção de clientes ou até mesmo aumento de Market share, já que opera com exclusividade e depende da demanda da população e expansão de área urbana para crescimento do número de clientes.

2 – Qual o número de equipes de funcionários específicas destinadas a fiscalização de furtos de água? Quanto ao trabalho desenvolvido, é possível esse número de equipes fiscalizar toda a cidade? E em quanto tempo isso ocorre?

Resposta: A equipe é composta por 5 fiscais e 22 funcionários de equipes terceirizadas, que dentre outros serviços fazem a identificação das fraudes para a autuação pela fiscalização do SEMAE.

Sim, podemos afirmar que é possível esse quadro de funcionários fiscalizar toda a cidade, pois como já mencionado, as equipes de serviços comerciais atuam em serviços e demandas que muitas vezes identificam fraudes e acionam os fiscais para autuação. Outra ferramenta para detectar fraudes é a análise de dados através de um sistema de Business Intelligence (BI) que identificam distorções no consumo, se concretizando em fraudes nas vistorias. Também são detectadas fraudes por denúncias anônimas através do 115.

O trabalho de fiscalização é constante, não havendo uma periodicidade de inatividade. De janeiro de 2017 a janeiro de 2018 foram 302 autuações por furto e fraude em hidrômetros. As ações incluem operações conjuntas com a Polícia Civil do 2º e 4º DPs, com 24 operações conjuntas nos últimos 12 meses.

REQ. N° 013/18

3 – Qual a perda em porcentagem de água tratada no município, dos 100% produzidas o quanto é cobrada?

Resposta: A porcentagem de perdas é de 48,73% e a cobrança do volume fornecido é realizada de acordo com a micromedição. Cabe lembrar que para cálculo das perdas são consideradas as perdas reais (vazamentos ou extravasamentos) e as perdas aparentes (consumo não autorizado e imprecisões de medição).

Mais informações estão disponíveis no SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, pelo endereço <http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2016>

4 – Como está a relação de trocas de hidrômetros vencidos devido ao tempo de uso com materiais novos? É positiva essa relação? Se sim, em quanto tempo teremos todo o município com hidrômetros novos com menos de 07 anos de uso?

Resposta: Após intenso trabalho realizado nos últimos anos, 99,24% dos hidrômetros do parque está dentro da faixa de 7 anos, e apenas 0,71% acima desta idade. Em média o SEMAE faz 1.400 trocas de hidrômetros por mês, sendo o quadro atual o seguinte:

Ligações com hidrômetro de 0 a 7 anos = 129.956
Ligações com hidrômetro acima de 7 anos = 929

A expectativa para 100% dentro dos 7 anos de idade é para 31 de dezembro de 2018, já que além dos 929 para troca, todos os dias existem hidrômetros fazendo aniversário e entrando para a faixa de troca, é um parque dinâmico.


5 – Todos os imóveis estão com hidrômetro dentro do prazo de manutenção confiável ao bom funcionamento? Há equipes para tal verificação?

Resposta: Os hidrômetros não passam por manutenção, na sua aquisição passam por um processo de aprovação por lote de aquisição, conforme portaria INMETRO 246/2000 e NBR 15.538/2014, e quaisquer distorções de medição detectadas através de análise de dados passam por um processo de teste, sendo substituídos ao apresentar alguma variação.

Atualmente a autarquia envia os hidrômetros para testes em bancadas acreditadas pelo INMETRO na SANASA-Campinas que presta este serviço.

O SEMAE está em processo de aquisição de uma bancada fixa e bancada móvel para aumentar seu nível de aferição dos hidrômetros.

Diretoria Geral, em 13 de março de 2018

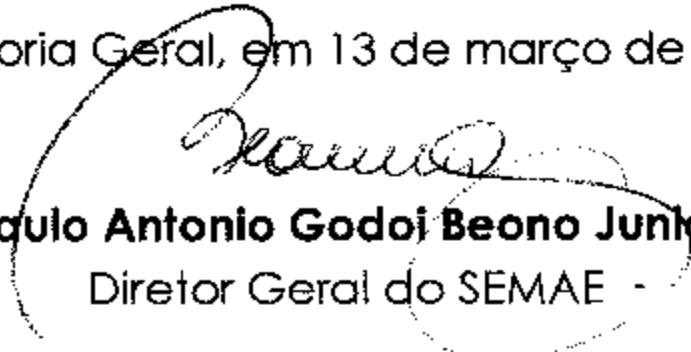

Paulo Antonio Godoi Beono Junior
Diretor Geral do SEMAE

REQ. Nº 01311